




HÄNVISNINGAR
 VATTEN OCH AVLOPP
 SE RITN. S-52:12
 DIM. HUVUDLEDNINGAR
 SE RITN. S-05:10-11

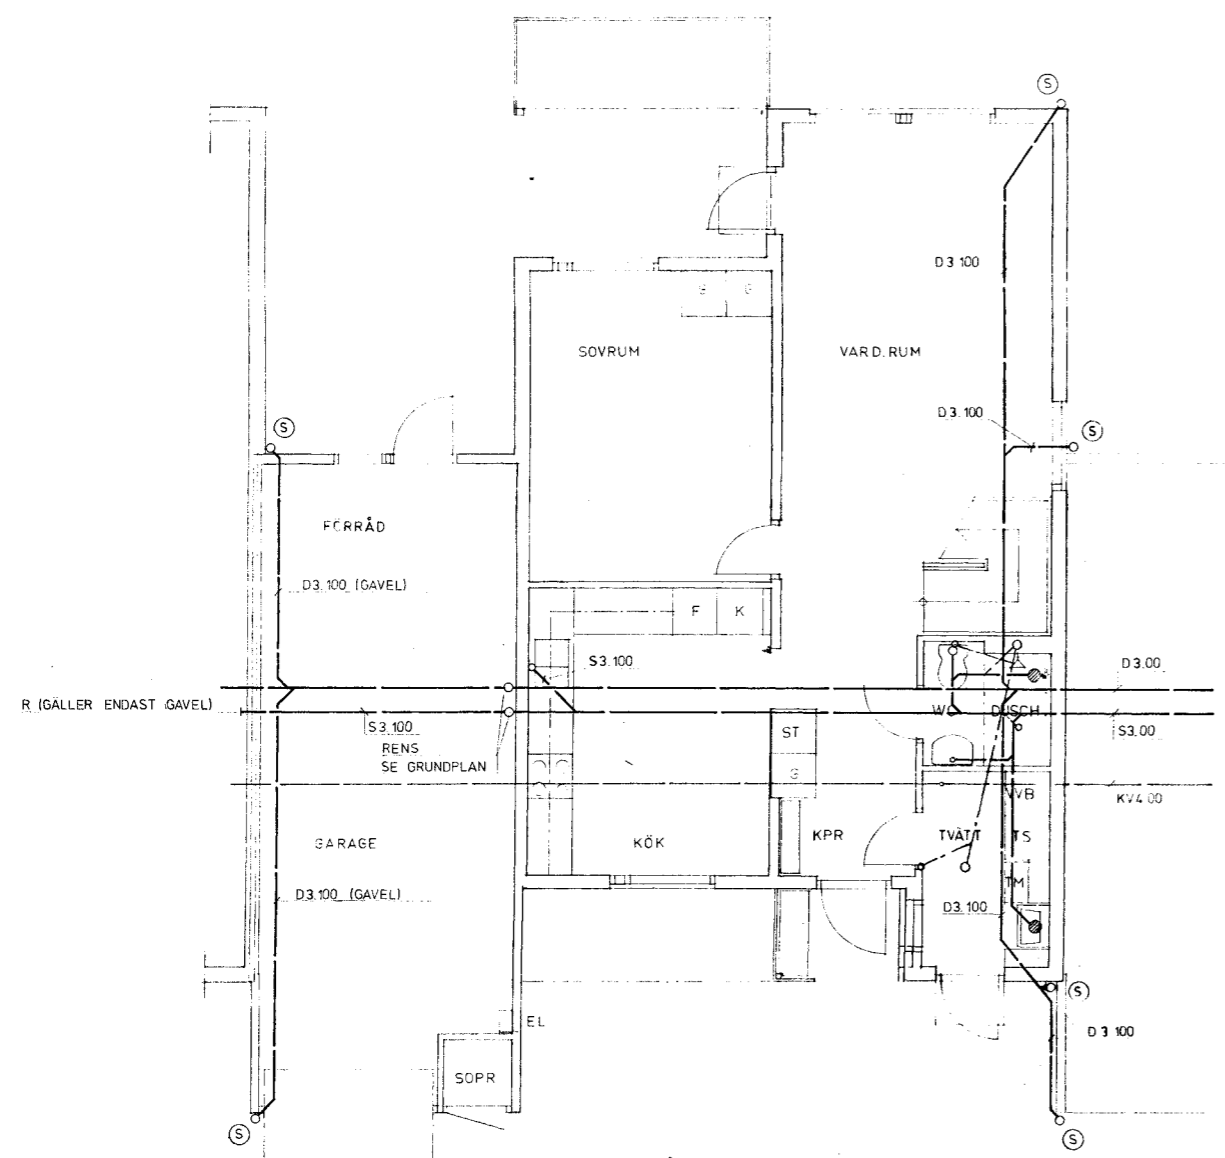

ENTRÉPLAN

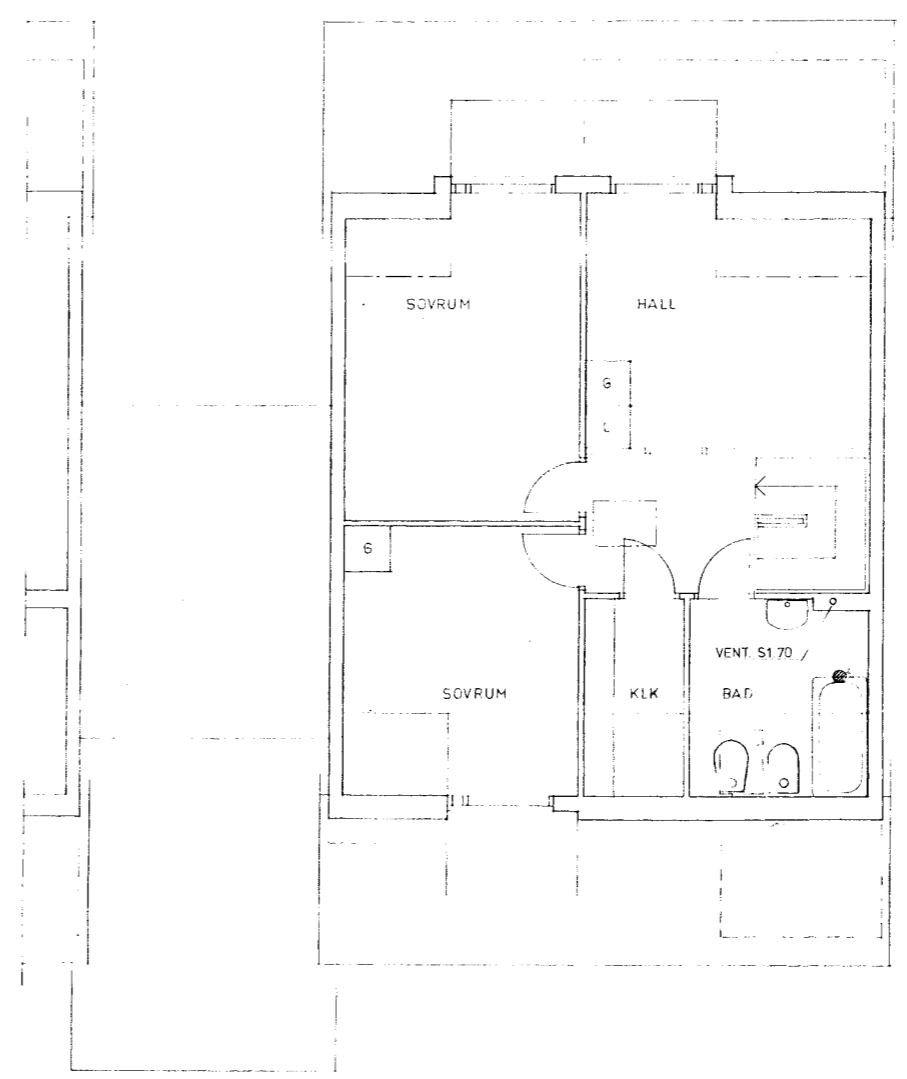

VINDSPLAN

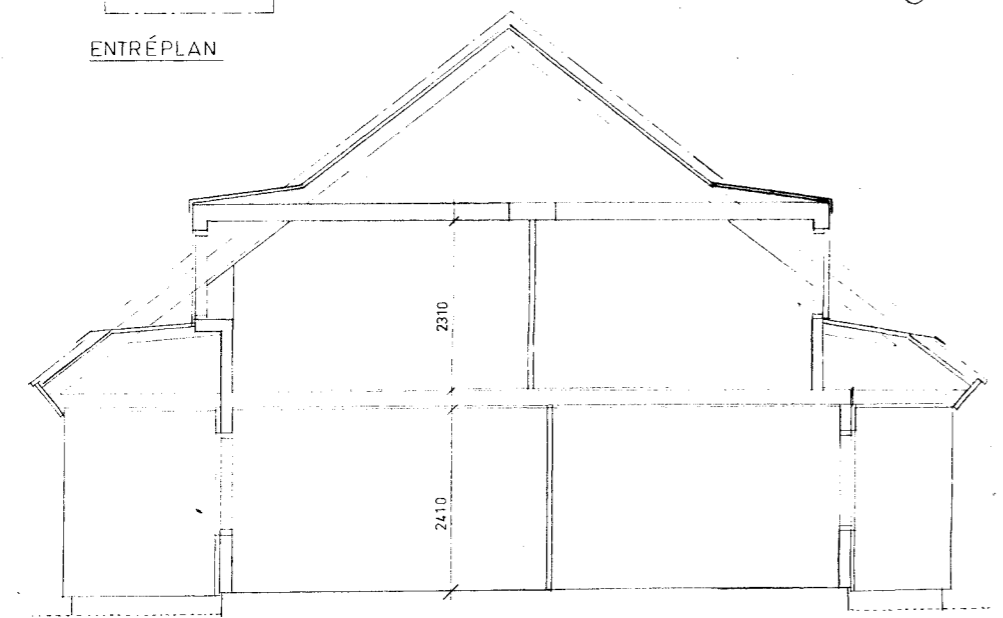

SEKTION

ANVIKING
 Bottenbjälklag utföres som enskiktgjutet betongbjälklag. Avloppstosor mm får vid gjutning ej monteras på högre nivå än överkant bjälklag. Efter färdiggjutning skall apparatstosor monteras för WC samt ev. för tvättställ mm.

ARBETS-RITNING

REG	ANT	REGISTRERINGEN AVSER	SIGN	DATUM
JOHN MATTSON BYGGNADSAKTIEBOLAG				
NORDENFLYCHTSVÄGEN 88 PÅCK 104 26 STOCKHOLM 30 TEL. 08-13 00 80				
VVS ÅG-Konsult AB		YTERBY GÅRD - RESARÖ VAXHOLMS KOMMUN		
RITAD KONSTRUERAD AV GRÄNAD AV		ARBETSNUMMER		
ROLAND HOLMGREN		73-7087		
STOCKHOLM		KONTO		
1974. 07. 01		315 058		REG
				S-52:10